




170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2016M2646

认证委托人 上海海洋泵阀制造有限公司

产品型号名称 XBD11.4/50G-ISG(立式单级消防泵组)电动机消防泵组

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。




单位名称：国家消防装备质量监督检验中心  
地 址：中国上海市莘庄西环路391号  
电 话：86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
传 真：86-21-54959907  
邮政编码：201199  
网 址：<http://www.xfjyzx.com>  
电子邮件：[fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)


Name: China National Fire Equipment  
Quality Supervision Centre  
Address: 391 Xi Huan Road, Xin Zhuang  
Shanghai, P.R.China  
Telephone: 86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
Fax: 86-21-54959907  
Post Code: 201199  
Website: <http://www.xfjyzx.com>  
E-mail: [fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)


# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

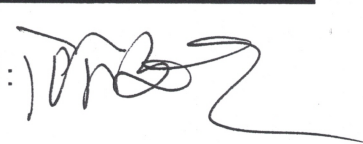
No : Zb2016M2646

共 08 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型 号	XBD11.4/50G-1SG(立式单级消防泵组)
认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海海洋泵阀制造有限公司	生产日期	2015 年 06 月 03 日
生产企业	上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 08 月 09 日
检验依据	GB 6245-2006《消防泵》 CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品(一)》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (检验检测专用章)            签发日期：2017年8月21日            专用章         </div>		
备 注	本产品属于电动机消防泵组 XBD5.8/15-100ISG 系列产品,其型式试验报告编号为: Zb201231456。		

批准: 

审核: 

编制: 

# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2646

共 08 页 第 02 页

认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司		
通讯地址	上海市松江区玉佳西路 84 号		
联系电话	021-63546554	传 真	021-33550508

该电动机消防泵组系列包括下列型号：XBD5.8/15-100ISG、XBD3.6/5G-ISG、XBD6.9/10G-ISG、XBD5.3/15G-ISG、XBD15.3/20G-ISG、XBD10.6/25G-ISG、XBD4.6/30G-ISG、XBD14.7/35G-ISG、XBD11.8/40G-ISG、XBD11.4/50G-ISG、XBD4.8/5G-ISG、XBD6.8/5G-ISG、XBD8.3/5G-ISG、XBD3.6/10G-ISG、XBD4.4/10G-ISG、XBD5.0/10G-ISG、XBD5.8/10G-ISG、XBD8.3/10G-ISG、XBD9.8/10G-ISG、XBD10.8/10G-ISG、XBD4.5/15G-ISG、XBD7.3/15G-ISG、XBD8.3/15G-ISG、XBD8.8/15G-ISG、XBD10.4/15G-ISG、XBD4.1/20G-ISG、XBD4.7/20G-ISG、XBD5.3/20G-ISG、XBD6.3/20G-ISG、XBD7.3/20G-ISG、XBD8.3/20G-ISG、XBD9.0/20G-ISG、XBD10.4/20G-ISG、XBD11.6/20G-ISG、XBD12.8/20G-ISG、XBD13.3/20G-ISG、XBD14.2/20G-ISG、XBD5.2/25G-ISG、XBD6.0/25G-ISG、XBD7.0/25G-ISG、XBD8.0/25G-ISG、XBD9.0/25G-ISG、XBD11.6/25G-ISG、XBD12.3/25G-ISG、XBD13.1/25G-ISG、XBD4.4/30G-ISG、XBD5.6/30G-ISG、XBD6.6/30G-ISG、XBD7.6/30G-ISG、XBD8.4/30G-ISG、XBD9.6/30G-ISG、XBD10.6/30G-ISG、XBD12.1/30G-ISG、XBD13.5/30G-ISG、XBD14.4/30G-ISG、XBD4.7/35G-ISG、XBD5.7/35G-ISG、XBD6.7/35G-ISG、XBD7.7/35G-ISG、XBD8.5/35G-ISG、XBD9.7/35G-ISG、XBD10.7/35G-ISG、XBD12.2/35G-ISG、XBD13.2/35G-ISG、XBD13.9/35G-ISG、XBD4.0/40G-ISG、XBD5.0/40G-ISG、XBD6.0/40G-ISG、XBD7.0/40G-ISG、XBD8.1/40G-ISG、XBD9.3/40G-ISG、XBD10.3/40G-ISG、XBD11.5/40G-ISG、XBD12.8/40G-ISG、XBD13.5/40G-ISG、XBD14.3/40G-ISG、XBD7.0/50G-ISG、XBD8.0/50G-ISG、XBD9.0/50G-ISG、XBD10.0/50G-ISG（立式单级消防泵组）。

## 产品照片



国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No : Zb2016M2646

共08页 第03页

一、产品铭牌内容

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 产品名称:           | 电动机消防泵组   |
| 2. 型号规格:           | XBD11.4/50G-1SG (立式单级消防泵组)  |
| 3. 工况参数:           | 额定流量:50L/s; 额定压力:1.140MPa; 吸深:1m。   |
| 4. 泵轴额定转速:         | 2900r/min   |
| 5. 最大工作压力:         | ≤1.596MPa   |
| 6. 最大允许进口压力:       | 0.40MPa   |
| 7. 150%额定流量下的出口压力: | ≥0.741MPa   |
| 8. 电动机功率:          | 132kW   |
| 9. 生产者和/或生产企业:     | 上海海洋泵阀制造有限公司/上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司  |
| 10. 产品标准号:         | GB 6245-2006  |
| 11. 警告用语:          | 1、严禁无液空转;2、检查电机转向应顺时针转;3、检查泵及管道内有无影响泵运行的杂物;4、起动前需先将泵内空气排尽;5、严禁在低扬程、大流量工况下,电机长时间超负荷运行;6、超流量、超电流,应急时调节本泵出口阀门流量大小,保持本泵电流正常;7、初次使用或长时间停用时,必须手工将泵轴盘动数圈后,再开机。 |

二、产品特性描述

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 电动机的型号规格:           | YX3-315M-2, 132kW, 380V |
| 2. 变速机构的型号规格<br>(适用时): | /                       |

三、产品关键件描述

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. 电动机的型号规格:<br>(适用于潜水、深井消防泵组) | / |
| 2. 电动机的生产企业:<br>(适用于潜水、深井消防泵组) | / |

一致性检查结论: 符合

## 检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2646

产品型号：XBD11.4/50G-ISG

共 08 页 第 04 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	备注	
1	主要技术参数	工况 1	额定流量 (L/s)	$\geq 50.00$	50.04	吸深 1m
			额定压力 (MPa)	1.140~1.197	1.153	
	工况 2	流量 (L/s)	$\geq 75.00$	75.15		
		压力 (MPa)	$\geq 0.741$	1.000		
	最大工作压力 (MPa)	$\leq 1.596$	1.236			
2	泵		泵组选用的泵均应经过型式检验，并符合本标准的规定。	合格		
3	原动机		选用的原动机均应经过定型鉴定并符合相关标准的规定。	合格		
4	结构要求	紧固件、自锁装置	紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。	合格		
		操纵机构、指示牌	操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	合格		
5	外观质量		1. 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 2. 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T 3181—1995 中表 2 给出的 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T 484—1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	合格		

国家消防装备质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2646

产品型号：XBD11.4/50G-1SG

共 08 页 第 05 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
6	连续运转试验	<p>原动机和功率输出装置应符合下列要求：</p> <p>a) 工作正常，无漏水、漏油现象；</p> <p>b) 发动机出水温度和机油温度应符合规定要求；</p> <p>c) 功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度；</p> <p>d) 功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃；</p> <p>e) 电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。</p>	合格	
7	联轴器	<p>1. 联轴器应能承受20次起动循环试验，性能试验前、后各10次。联轴器应：</p> <p>a) 维持安装位置；</p> <p>b) 维持轴的完整性；</p> <p>c) 没有出现明显的磨损或改变而无法使用，引发对人员伤害，或造成对联轴器或轴的损坏，以致影响连接效率，削弱预期的使用目的。</p> <p>2. 应有联轴器防护装置。</p> <p>3. 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。</p> <p>4. 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器，联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。</p>	/	
8	电动机消防泵组 其他要求	<p>应在6.4.3.2要求的工况下，运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。</p>	合格	

# 检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2646

产品型号：XBD11.4/50G-1SG

共 08 页 第 06 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
9	标志	1. 每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 2. 铭牌的表面积应不小于 $80\text{cm}^2$ ，铭牌上文字的高度不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。 3. 消防泵组铭牌上须标明： a) 产品名称； b) 产品型号； c) 工况参数（满足 6.4 的内容）； d) 原动机功率； e) 企业名称； f) 生产日期； g) 所符合的标准。	合格	
以下空白。				

## 检验结果汇总表 性能试验

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司  
产品型号：XBD11.4/50G-1SG

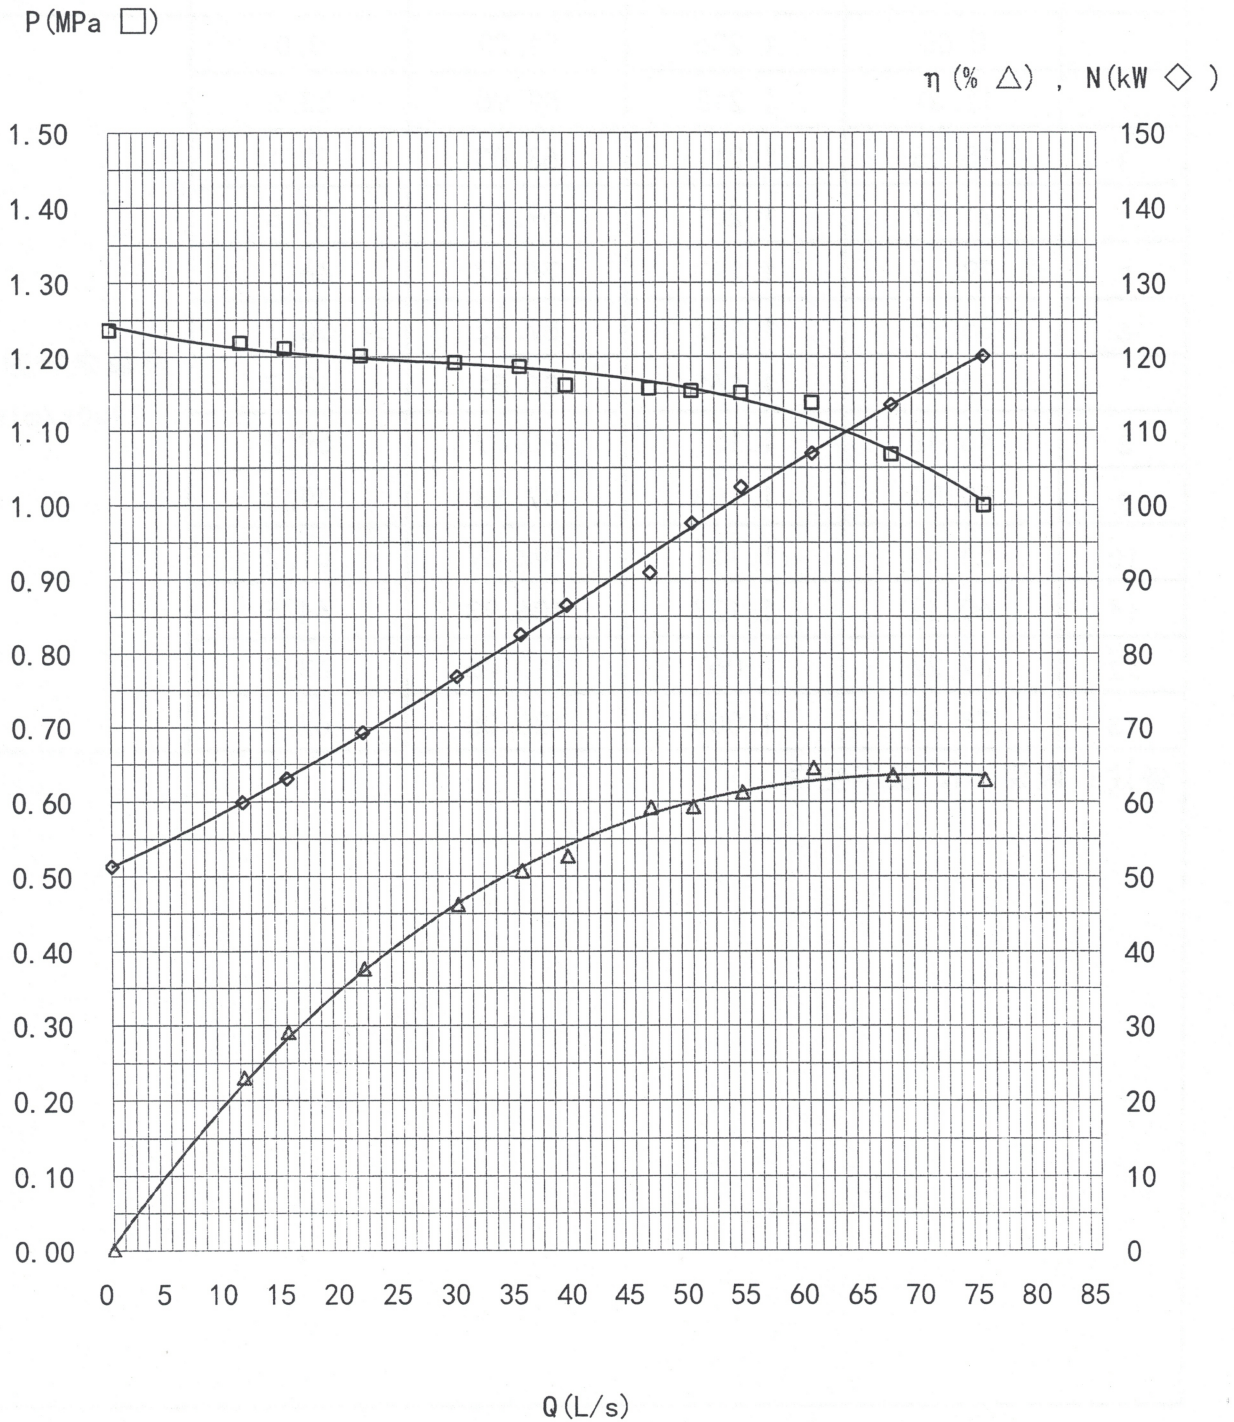
No： Zb2016M2646  
共 08 页 第 07 页

序号	流量 (L/s)	压力 (MPa)	轴功率 (kW)	泵效率 (%)	备注
1	0.00	1.236	51.29	0.0	泵额定转速为 2900r/min
2	11.31	1.218	59.90	23.0	
3	15.15	1.211	63.03	29.1	
4	21.67	1.201	69.27	37.6	
5	29.77	1.192	76.82	46.2	
6	35.25	1.187	82.52	50.7	
7	39.21	1.161	86.51	52.7	
8	46.42	1.157	90.89	59.2	
9	50.04	1.153	97.53	59.3	
10	54.34	1.151	102.39	61.2	
11	60.43	1.137	106.93	64.5	
12	67.22	1.067	113.46	63.5	
13	75.15	1.000	120.08	62.9	
备注：吸深 1m。以下空白。					

# 检验结果汇总表 性能曲线

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司  
产品型号：XBD11.4/50G-1SG

No： Zb2016M2646  
共 08 页 第 08 页



国家消防装备质量监督检验中心